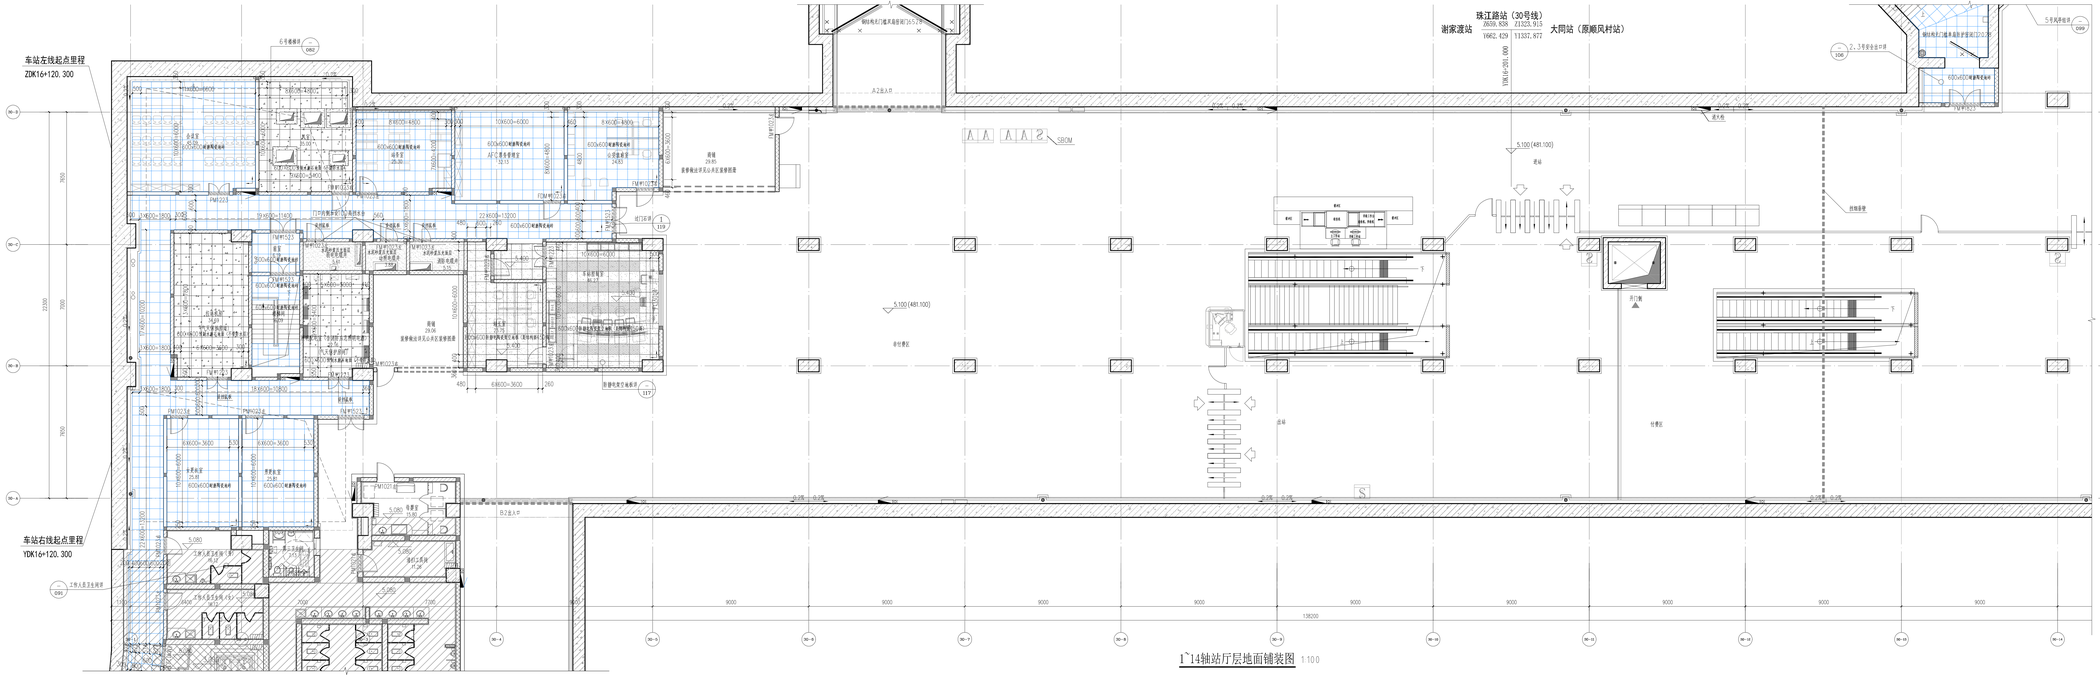

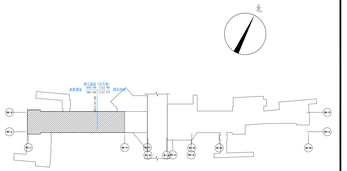

序号	图 例	名 称
1		防静电架空地板
2		防静电架空石面板
3		岩棉陶瓷面砖
4		防滑地砖
5		黑灰色磨石地面
6		水泥砂浆
7		过门石

说明：

1、图中标高字母为绝对标高，点面字母为轴网标高。±0.000为轴网标高，相对标高±0.000=绝对标高476.000)。

3D字母标高字母为建筑完成面标高为-9.600（绝对标高=66.400）。

2、图中标注数字框，标高单位以米计外，其余均以毫米计。

3、图例 为不锈石板。

4、设备基础位置及尺寸详见设备专业施工图为准。

5、变压器摩擦石，变压器基础尺寸为600mm×600mm，地面支架间距600mm，需进行防锈、防油处理，支架埋件要牢固。安装完成埋件加油处理，变压器埋件应按图纸施设。需要预留设备安装埋件区域，防治设备专业确认后开施工图设计。

地下施工缝位置及尺寸详见图纸施设。

6、本图涉及各专业设备及电管以各专业施工图为准，图中仅为示意。

系统审定			北京城建设计发展集团股份有限公司		
总体审定					
设 计	李尚君		成都轨道交通30号线一期工程 珠江路站 1`14轴站厅层地面铺装图	专业	装修
复 核	张溧阳			图别	施工图
专业负责人	张溧阳			比例	1:100
审 核	朱佳枫			图号	30(II)-S-CZ-06-JJ-01-A0-0306
院 审	洪若亮			日期	2022.09
项目负责人	张溧阳				