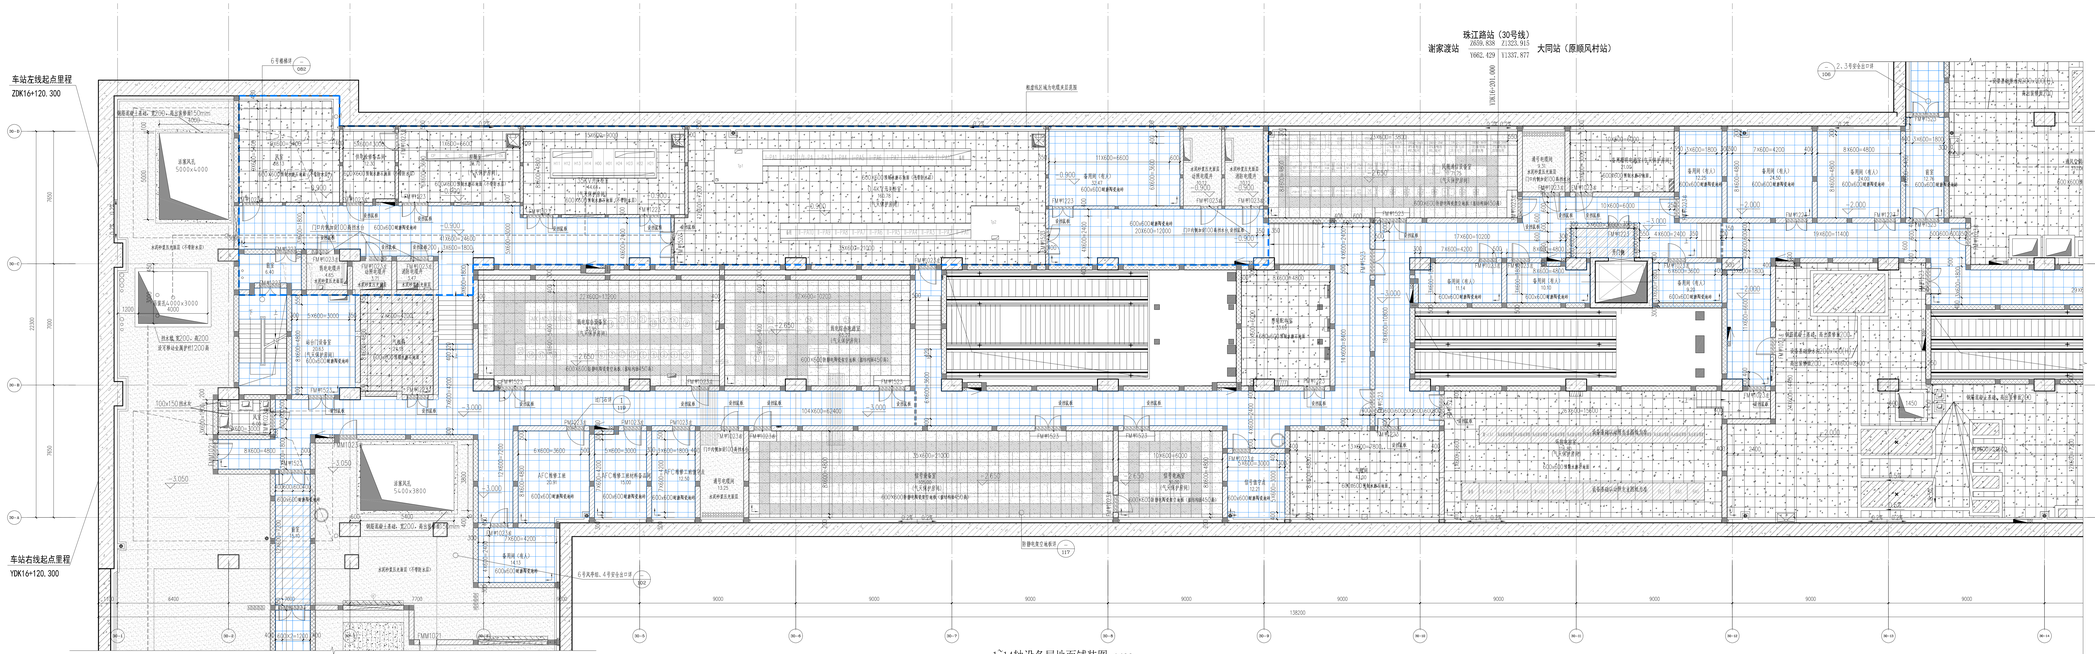

1~14轴设备层地面铺装图 1:100

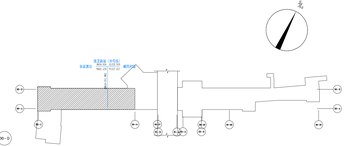

设备层分段示意图

序号	图 例	名 称
1		防静电架空地板
2		防静电架空已图板
3		耐磨陶瓷地砖
4		防滑地砖
5		强化木踢脚板
6		水泥砂浆
7		过门石

说明：
1、图中标注的为绝对标高，人防平时为相对标高，±0.000为机电专业给出层建筑完成面标高（绝对标高+76.000），30号线站台层建筑完成面标高为-9.600（绝对标高+66.400）。
2、图中标注除里程、标高单位以米计外，其余均以毫米计。
3、图中“/”为不线工程。
4、设备系统的基灵尺寸详见各专业施工图及说。
5、风管尺寸为内壁尺寸，风管外壁保温厚度为50mm，风道内设备和风道底部及支撑时了风道安装要求及承重时标高。
6、除了VF、TEF风机及消声器基础混凝土每平方30M，其它设备基本础混凝土每平方一米25。
7、变压器摆放：变压器移动式尺寸为600mm×600mm，地脚支撑间距600mm，需进行防锈、防油处理，主变摆放平面布置，安装位置相对参加图纸，变压器移开主位置安装的地面，需要预留设备安装吊装孔洞，吊装安装尺寸详施工图图纸；变压器的正面及侧面应留出设备安装吊装孔洞，吊装安装尺寸详施工图图纸；变压器的正面及侧面应留出设备工作面不低于1.5米的距离。
8、本图涉及各专业安装及埋管以各专业施工图为准，图中只为示意。

系统审定			
总体审定			
设 计	李尚君	北京城建设计发展集团股份有限公司	
复 核	张国阳	成都轨道交通30号线一期工程	专业 装修
专业负责人	张国阳		图别 施工图
审 核	朱佳枫	珠江路站	比例 1:100
院 审	洪若亮	1~14轴设备层地面铺装图	图号 30(II)-S-CZ-06-JJ-01-A0-05
项目负责人	张国阳		日期 2022.09