


沙圪堵镇福路村 2024 年农产品生产厂房项目图纸答疑

回复


1. 电加热 型号 安装方式请明确？

回复：PTC 陶瓷通风管道加热器，安装方式：管道上安装。


2. YJV22-4x35 SC70 DB 由院内室外箱变引来电源，请明确电缆长度及做法？

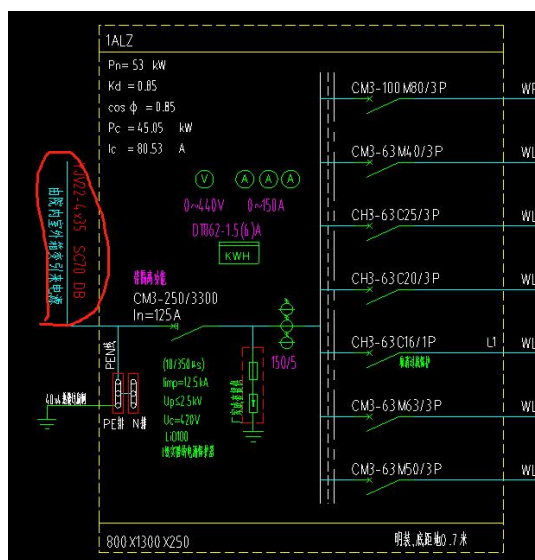

回复：距离约 300m，电缆采用直埋敷设，做法详见下图。

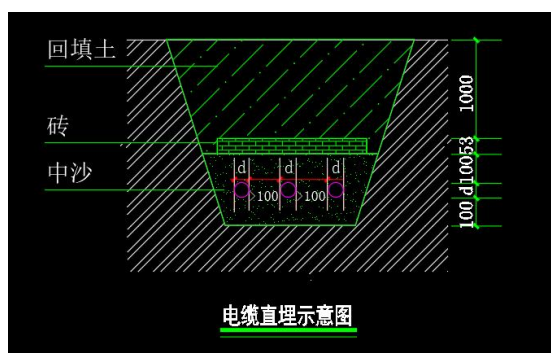

3. 由室外箱变引来工艺用电电源是否在本次施工范围，如在本次施工范围请明确规格型号、长度及做法？

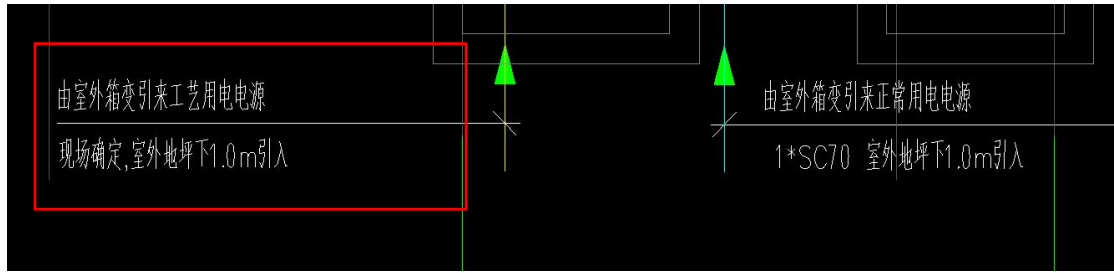

回复：工艺电缆不在本次设计范围之内，图纸只为工艺电缆入户示意。

4. 采暖-主管安装高度请明确？




回复：安装高度 4.0m

5. 给水-主管安装高度请明确？


回复：安装高度 4.0m

6. 消火栓、消火栓管道材质、规格及安装高度请明确？

回复：本设计采用消防软管卷盘，管道材质为 PP-R，规格详图纸，

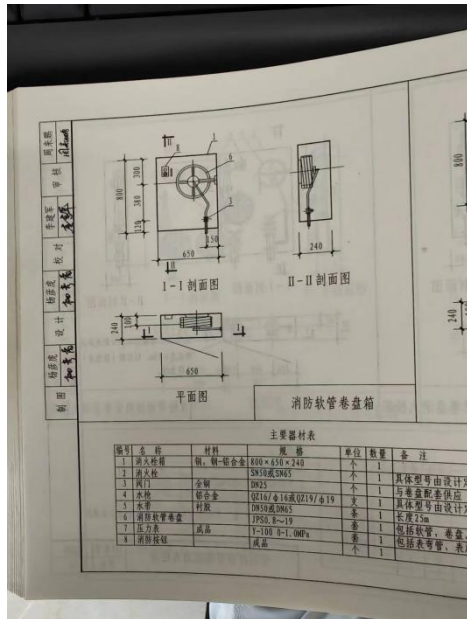

7. FJ-1 型号规格、安装方式请明确？XHBQ-D60H 新风换气机
安装位置请明确？

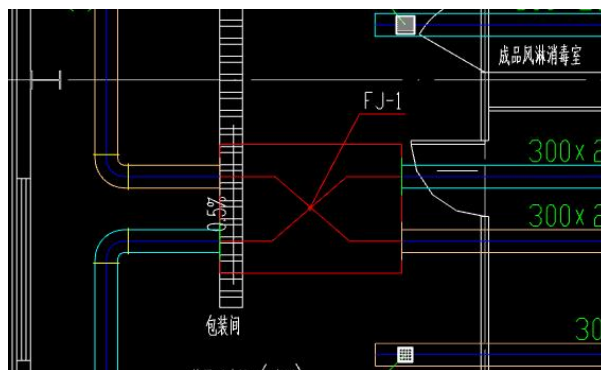

回复：XHBQ-D60H 就是 FJ-1, 安装方式为吊装

序号		名称	规格	参数	单位	数量	备注
1	□	BLD-400	BLD-400	风量: 620 m³/h 转速: 630 rmp 外接管: 150 mm 电机容量: 60 W 噪声: 44 dB(A) 重量: 7 Kg	台	2	④ 用于卫生间通风 安装做法: 12 NS-2~P9 安装间距: 313*313*239 mm
2	□	PFJ-1 排风风机 (方型排风风机)	NO.2.5C	风量: 1000 m³/h 转速: 1450 rpm 全压: 52 Pa 电机容量: 0.37 KW 噪声: 60 dB(A) 重量: 14 Kg	台	1	厨房通风 安装做法: 12 NS-2-P22
3	□	XHBQ-D60H 新风换气机	XHBQ-D60H	风量: 6000 m³/h 外接管: 300 Pa 排风回收装置 额定功率: 3000 W 噪声: 55 dB(A) 重量: 355 Kg	台	1	更衣室通风 甲方选定厂家后, 由专业厂家安装
4	□	PFJ-2 排风风机	NO.2.5C	风量: 1000 m³/h 转速: 1450 rpm 全压: 52 Pa 电机容量: 0.37 KW 噪声: 60 dB(A) 重量: 14 Kg	台	1	配电室通风 安装做法: 12 NS-2-P22

8. 砌筑工程：防火隔墙 100mm 厚装配式建筑蒸压加气混凝土
板墙，是否直接施工到屋顶？

回复：施工至屋顶

9. 窗户 C1826, 门窗表为 3 个, 平面图上为 4 个以哪个为准?

回复: 已平面图为准, 四个 C1826

门窗表				
类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	备注
普通门	M0922	900x2100	2	成品木门
	M1022	1000x2200	5	
	M1222	1200x2200	1	
防盗门	M1024	1000x2400	1	钢制保温防盗门
	M1224	1200x2400	4	
	M1524	1500x2400	4	
	M1622	1600x2700	2	
防火门	FM 甲222	2000x2400	1	甲级防火门
	FM 乙222	1200x2400	7	乙级防火门
普通窗	GC126	1200x1500	1	断桥铝合金中空玻璃
	C1226	1200x2600	2	
	C1826	1800x2600	3	
	C2426	2400x2600	7	
消防窗	XF C2426	2400x2600	2	消防玻璃窗

