


航天长征化学工程股份有限公司	金属桥架接地 安装示意图	图 号	0764-06700-05036-12			
		设 计 阶 段	详细工程设计	版 次	0	
		第 6 张	共 7 张	总 张	第 张	

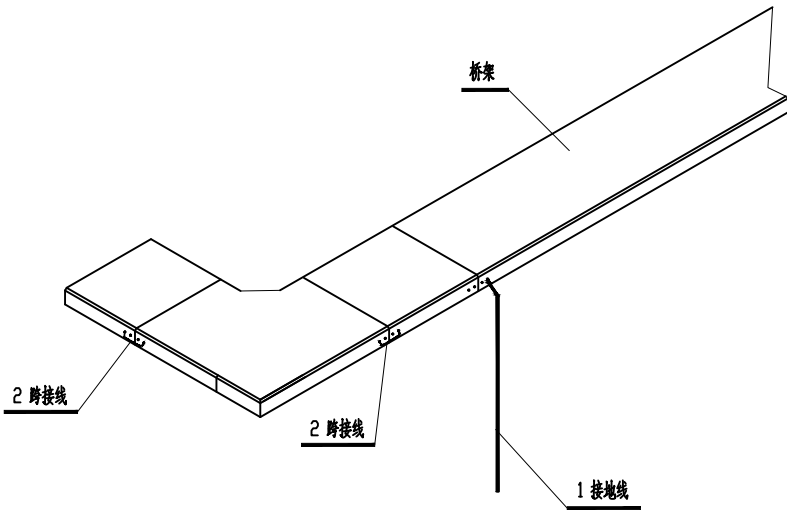

说明：

- 需要接地的金属桥架，应直接焊接后用接地连接导线就近连接到接地网，或已经接地的金属支架、框架、平台、围栏等金属构件上，当桥架较长时，应多点重复接地，接地点间距不应大于20米。
- 金属桥架在进入建筑物之前应就近接到建筑物外部的接地网。

2		跨接线			桥架成套供货
1	ZR-BVR	阻燃多股绞合铜芯绝缘电线	1×16mm ²	黄绿色	10米
件号	型号或标准号	名 称 及 规 格		材 料	数 量
备 注					
安 装 材 料 表					