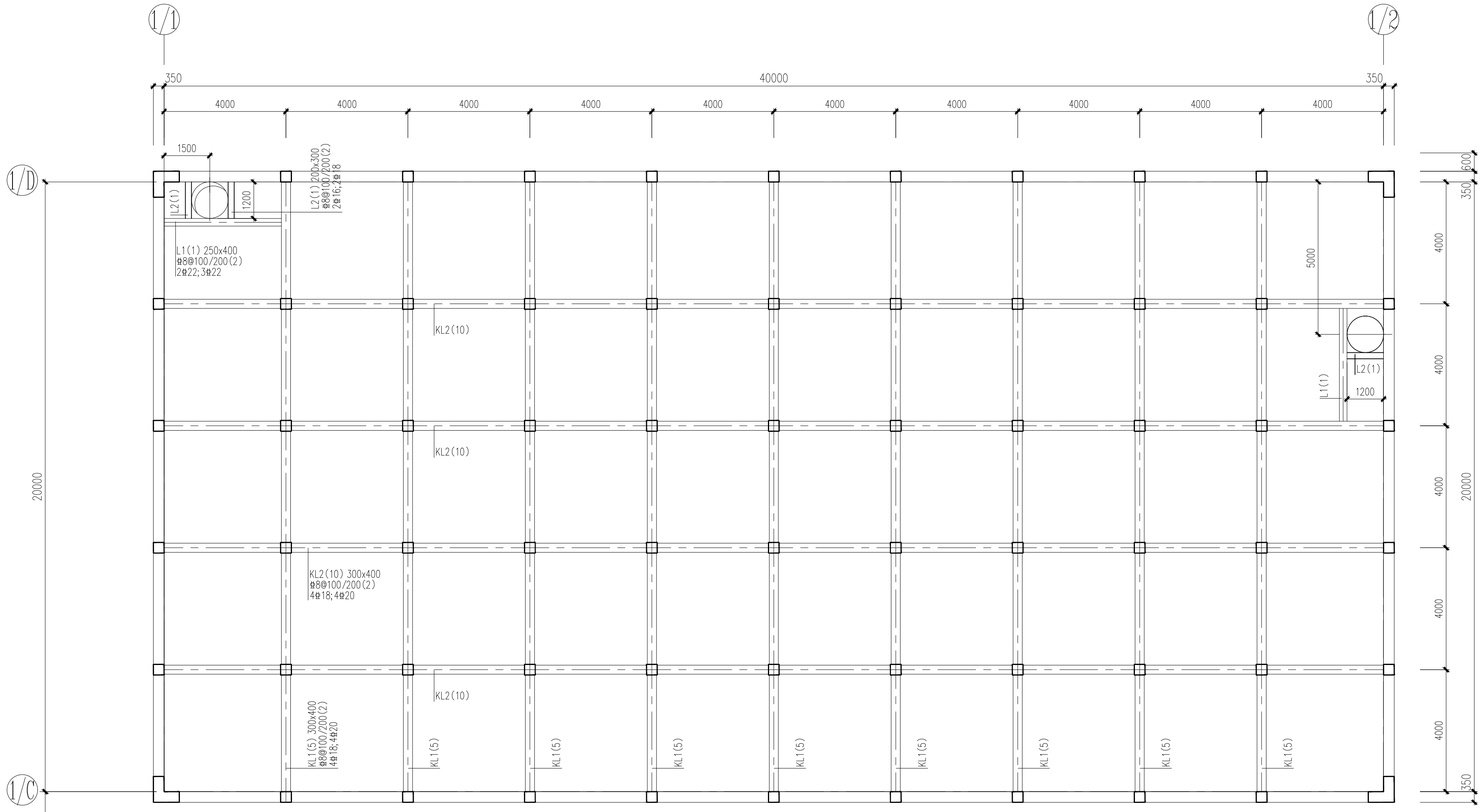

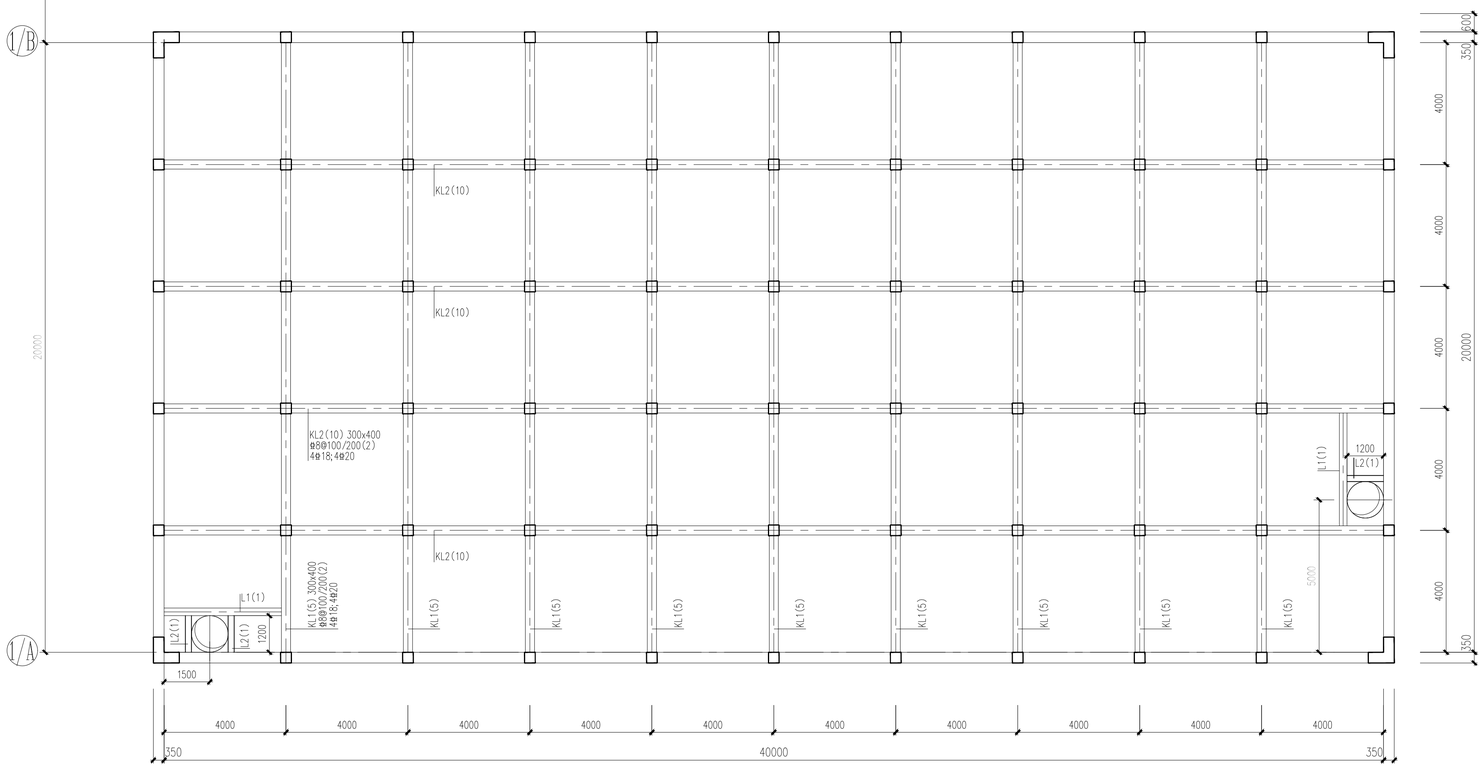



板洞口加固配筋图

消防水池标高2.850m梁配图 1:100

注：1、梁顶标高为2.850m。
2、板顶标高为2.850m，板厚150mm,双层双向配筋ϕ12@150
3、未标注的梁均沿轴线居中。
4、未详构造详见《22G101-1》。

版 次 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DES.	校核 CHK.	审核 APPR.	审定/批准 AUTH.	日 期 DATE
0						

航天长征化学工程股份有限公司
CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD.

资质等级 GRADE OF QUALIFICATION: 甲级 CLASS A
证书编号 CERTIFICATE NO.: A111013455

河南骏化发展股份有限公司
合成氨厂消防站改造项目
工程名称 PROJECT NAME

工程号 PROJECT NO.	0764
主项(号) ITEM(NO.)	消防泵站(6700)
设计阶段 DESIGN PHASE	详细工程设计
专业名称 SPECIALTY	结构
图 号 DRAWING NO.	0764-06700-06236-09-006
比 例 SCALE	1:100
第 6 张 共 6 张 SHEET OF	

消防水池结构图
消防水池顶板配筋图
图名 TITLE

本文件中图样、文字及数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。
THIS DRAWING OR DOCUMENT MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION