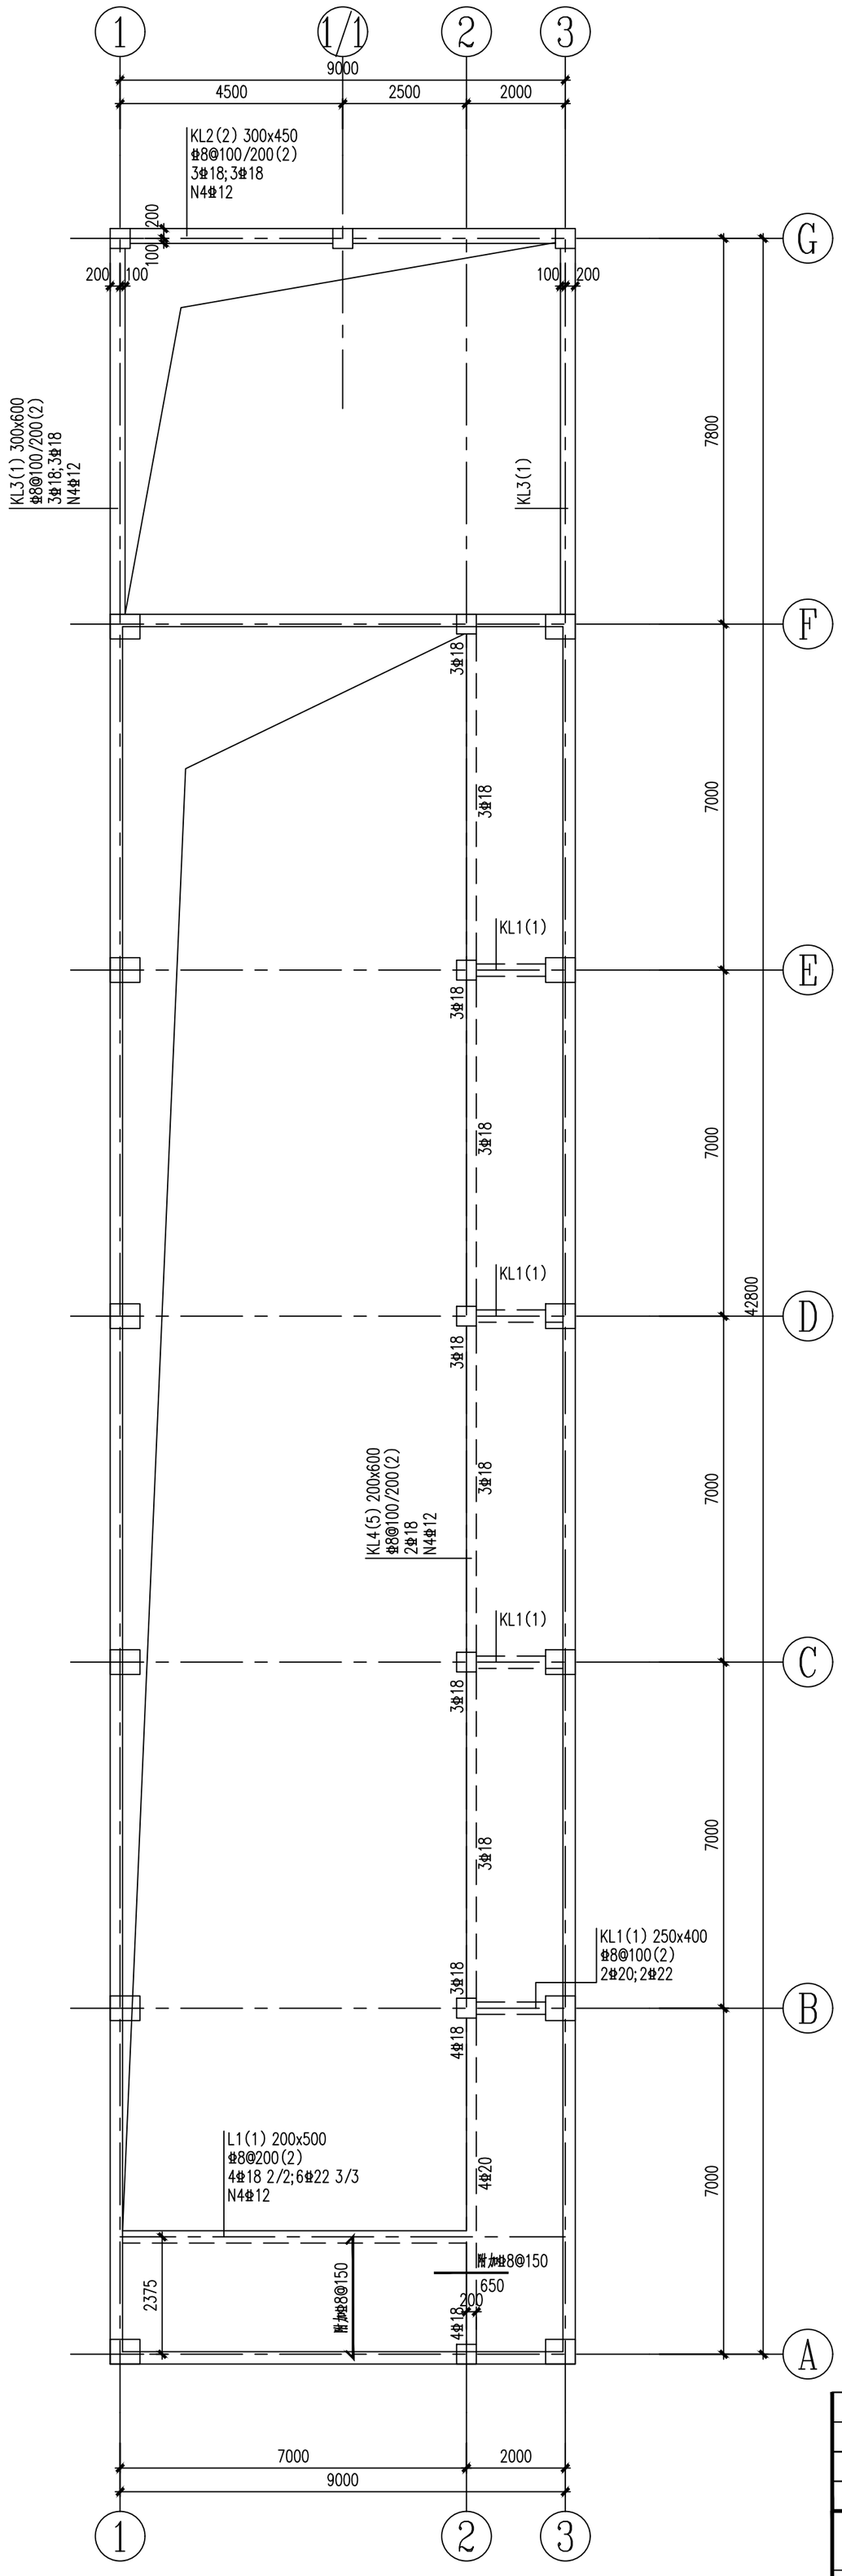

-0.050m层梁平法施工图 1:100

附注：1.未注明梁顶标高为-0.050m，未标注的梁沿轴线居中布置。
2.未详构造详见《22G101-1》、《22G101-3》。
3.主次梁相交处，主梁两侧每侧各设三组附加箍.箍筋直径形式同主梁，间距50。
4、框架抗震等级为三级。
5、梁混凝土强度为C35，地梁保护层厚度不小于35mm。
6、本层未注明板厚均为120mm。
7、板配筋为Φ8@150双层双向配筋。
8、其它详见结构设计总说明。
9、本层土建施工时，需紧密配合建筑图，预埋钢梯、栏杆等构件的连接埋件。

版 次 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DES.	校核 CHK.	审核 APPR.	审定/批准 AUTH.	日 期 DATE
0						

航天长征化学工程股份有限公司
CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD.

资质等级 GRADE OF QUALIFICATION：甲级 CLASS A
证书编号 CERTIFICATE NO.：A111013455

河南骏化发展股份有限公司
合成氨厂消防站改造项目
工程名称 PROJECT NAME

-0.050m层结构图
-0.050m层梁平法施工图
图名 TITLE

工程号 PROJECT NO.	0764
主项(号) ITEM(NO.)	消防泵站(6700)
设计阶段 DESIGN PHASE	详细工程设计
专业名称 SPECIALTY	结构
图 号 DRAWING NO.	0764-06700-06236-06-001
比 例 SCALE	1:100
第 1 张 共 1 张 SHEET OF	

本文件中图样、文字及数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。
THIS DRAWING OR DOCUMENT MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION