




技术要求:

1. 采用精密铸造 II 级, 表面应平整光滑; 不应有裂纹和影响使用性能缺陷
2. 表面硬度 $\geq 44\text{HRC}$, 耐温 $\leq 870^\circ\text{C}$.
3. 衬板尺寸参考落煤管尺寸测绘加工.
4. 表面应喷丸处理打磨光滑.
5. B8M M24*120螺栓6套 (配双帽) 瓷帽6件.
6. 固溶热处理状态供货.

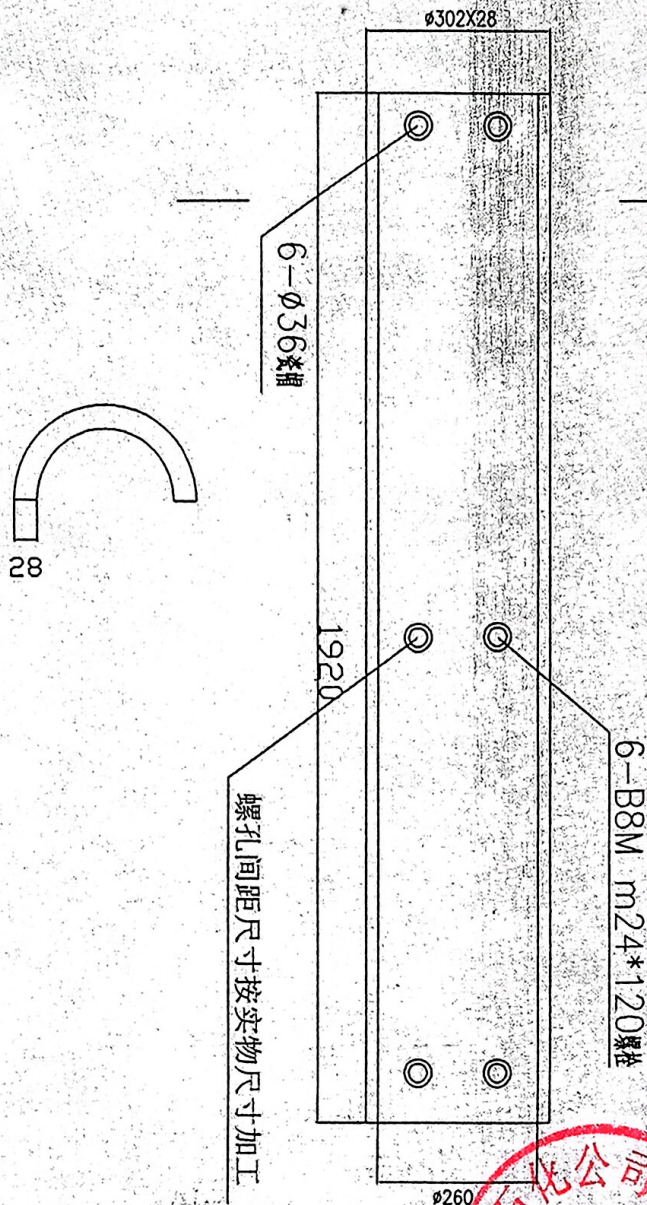

中国石化大庆石化分公司热电厂					装置名称	动力锅炉
测绘	1:1	1:1	落煤管衬板 $\phi 302$ L=1920		设备名称	7#、8#锅炉
制图	1:1	1:1			设备型号	SG-220
校对					设备位号	
审核	1:1	1:1	材 质	ZG30Cr20Ni6W5Mn1MoVNRe	制造厂家	
标准			每台件数			
审定			重量 (Kg)		图纸来源	测绘
批准			共 页	第 页	零件图号	DL201762-211