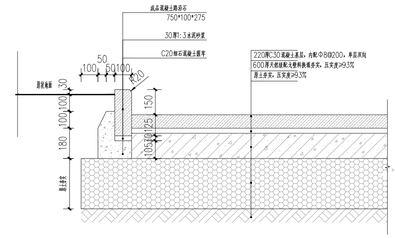
管井编号	管井名称	管井顶距室外覆土深度（mm）	标准图纸页次 详见07SD101-8	类别一	类别二
⊕	中型直通井	700	第26，27，29~30页	RD,选用手孔井	QD,选用中型中最大号
备注：1、电缆井的高度可根据排管埋深现场调整，内部高度不能小于标准图的最小参考尺寸。开口宽度根据排管尺寸现场调整。					


成品混凝土路面石
750*100*275
30厚1:3水泥砂浆
C20细石混凝土整平
220厚C30混凝土基层，内配Φ8@200，单层双向
600厚灰级配天然砂砾基础夯实，压实度≥93%
素土夯实，压实度≥0.3%
50
100
50
100
150
150
100
180
100
150
100
50
100
50
100
50